



Undertegnede kvitterer hermed for at have læst og forstået denne hygiejnepjece.

Dato, firma, underskrift

For Lolland Vand A/S



Maj 2019
Tlf. 7230 1111

Hygiejneforskrift i Lolland Vand A/S for ledningsarbejde og målerskift

I Lolland Vand A/S prioriterer vi drikkevandssikkerhed højt. Derfor stiller vi krav til materiale, udstyr og personlig hygiejne. Kravene gælder for alle, der arbejder for Lolland Vand A/S.



Generelle retningslinjer.

- Der må ikke arbejdes på ledningsnettet, før man til den driftsansvarlige har kvitteret for at have læst og forstået denne hygiejnepjece. Kvitteringen må højst være 2 år gammel.
- Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt hygiejnereglerne er overtrådt, skal du kontakte personalet fra Lolland Vand A/S, som herefter tager stilling til det videre forløb.
- Arbejdet må ikke påbegyndes uden tilladelse fra Lolland Vand A/S.
- Du skal sørge for, at maskiner, herunder biler, er rene og ryddelige.
- Du må ikke anvende materiel eller værktøj, der har været i kontakt med husdyr eller spildevand mv.
- Der må ikke forekomme spild af olie fra hydraulik eller lignende på arbejdsstedet.
- Du skal transportere materialer og værktøj hygiejnisk forsvarligt.
- De blå spande og kasser **kun** er til desinficeret værktøj og materialer.
- Alle materialer skal lagres, så de ikke deformerer tilsmudses, eller der på anden måde opstår skadelig påvirkning.


- Du må kun anvende kemikalier, der på forhånd er godkendt til anvendelse i Lolland Vand A/S.
- Rørender skal altid være afproppet. Hvis rør er under terræn, skal de være forsynet med tryktæt beskyttelse.

Personlige hygiejneregler.

- Brug toilettet i forbindelse med toiletbesøg og afslut altid med at vaske hænder. Hvis du ikke har adgang til vand og sæbe, skal du afspritte dine hænder.
- Du skal altid sørge for at afspritte dine hænder, når du er i direkte kontakt med drikkevandet eller arbejder med overflader, som har direkte kontakt med drikkevandet.
- Hvis du har forbindinger på, åbne eller betændte sår, skal du bruge gummihandsker, når du arbejder i kontakt med drikkevandet.

Før ledningsarbejde:

- Inden arbejdet påbegyndes, skal alt udstyr være rengjort.
- Sørg for tilstrækkelig pumpekapacitet, slanger og materialer.

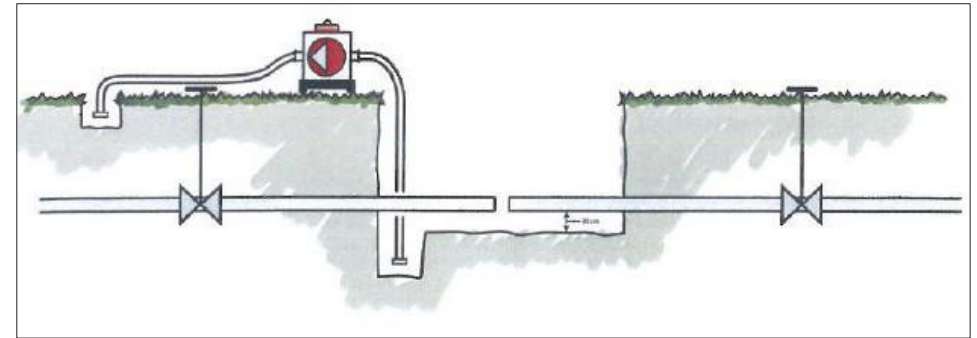

- Vurder om der skal graves med anlæg.
- Der skal klargøres med desinficeret hygiejnedug, så materialer og værktøj kan ligge på kanten af udgravningen uden at komme i kontakt med jord mv.

Under ledningsarbejde:

- Luk ikke helt for ventiler, før der er gravet fri omkring røret.
- Åben og luk ventiler langsomt, så løsevet snavs begrænses
- Undgå så vidt muligt situationer med trykløst rør. Hvis det skal være trykløst, så så kort tid som muligt (Så længe der er tryk på ledningen, kommer der ikke forurening ind).
- Udgravninger skal være tilstrækkelig dybe, ca. 30 cm. under rørniveau, og udføres så de ikke skrider sammen. De skal etableres med en "pumpesump" til pumpen, som er yderligere 30 cm. dyb.
- Vand i graven ledes væk ved pumpning fra pumpesump.
- Ved udtagning af rørpropper skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri omkring rørender, og at de er rene.

- Propper og indpakning fjernes først lige inden montage.
- Rør og fittings kigges efter for indvendige fremmedlegemer og snavs. Er man i tvivl, skal der desinficeres.

Efter ledningsarbejde:

- Ved nye vandledninger skal der altid renses med svamp og efterfølgende gennemskylles eller desinficeres i henhold til gældende kvalitetsmanual afsnit D eller E.
- Ved reparationsarbejde skylles med rigeligt vand til det er rent (min. 2 gange rørvolumen), evt. kan brandhane benyttes til udskylning. Hvis ikke, andet er muligt, skylles ved forbrugerne.
- Ved risiko for jord mv. i stikledning skylles grundigt ved vandmåler hos forbrugeren (Måler afmonteres).
- Du skal rydde op umiddelbart efter, at du har udført din opgave, og der skal foretages afvaskning af overskydende komponenter.
- Alt skyllevand skal registreres i specielskema.